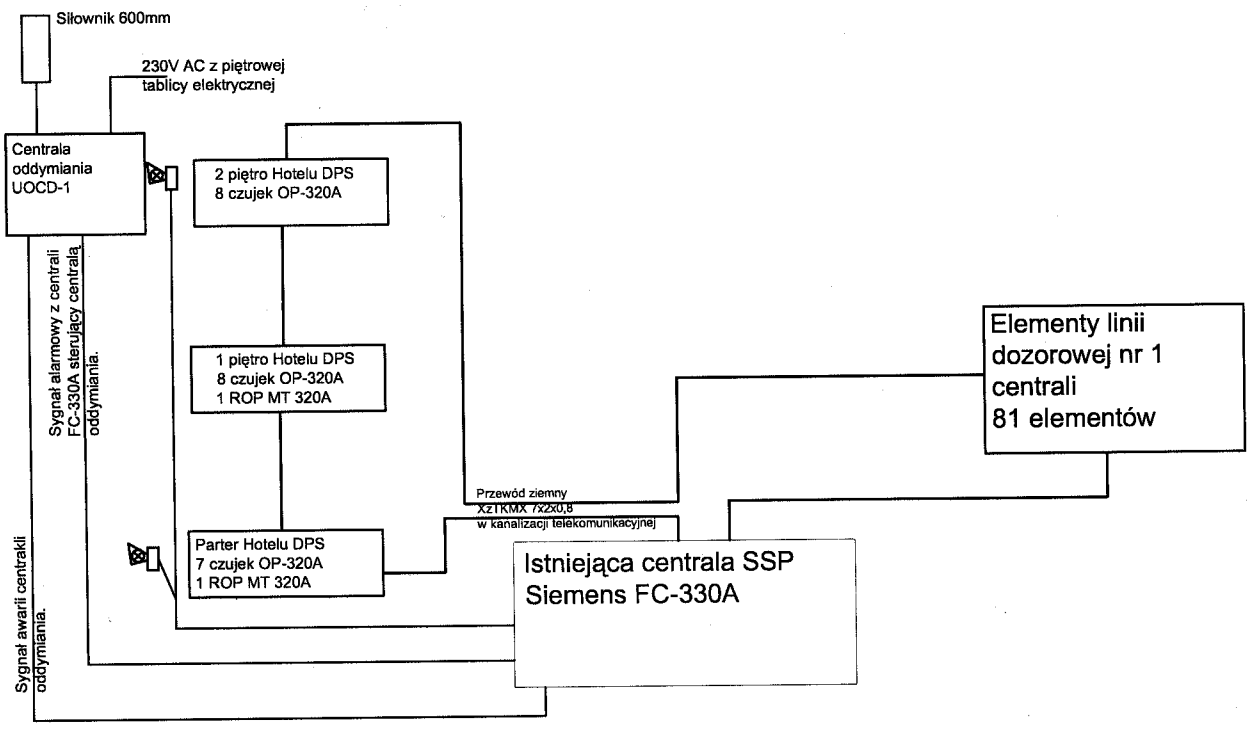

Zakład Konserwacj Gaśnic i Urządzeń Gaśniczych 26-600 Radom, ul. Krańcowa 6	Obiekt: Hotel przy DPS w Radomiu przy ul. Struga		Temat: Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.		
	Projektował:	mgr inż. Andrzej Karcz upr. D 427/97	Podpis:	DATA: 05-2004	SKALA
					Nr rysunku: 4